

ANNEXE 3 :

PROCES VERBAL DE RECEPTION D'UN POTEAU D'INCENDIE SOUS PRESSION


Version 5
21/05/2025

Référentiels applicables :

- Règlement Départemental de Défense extérieure contre l'Incendie, RDDECI
- Normes d'installation NF S 62-200
- Si besoin, Norme NF S 61-221, signalisation des prises d'eau d'incendie

CARACTERISTIQUES DU PI			
N° attribué par le SDIS		Fabricant du PI	
Adresse		Commune	
Diamètre du poteau	☐ PI Ø80 ☐ PI Ø100 ☐ PI Ø150	Ø canalisation	
Type de PI	☐ Sur réseau classique (rouge) ☐ Sur surpresseur (jaune)	Statut	☐ Public ☐ Privé ☐ Privé conventionné
Pression statique	bars	Date du contrôle	
Pression dynamique ¹	bars	Contrôleur	
Débit à 1 bar	m³/h		

¹ Relever la pression dynamique au débit requis par la norme (30 m³/h si Ø 80 mm ; 60 m³/h si Ø 100 mm ; 120 m³/h si Ø 150 mm.)

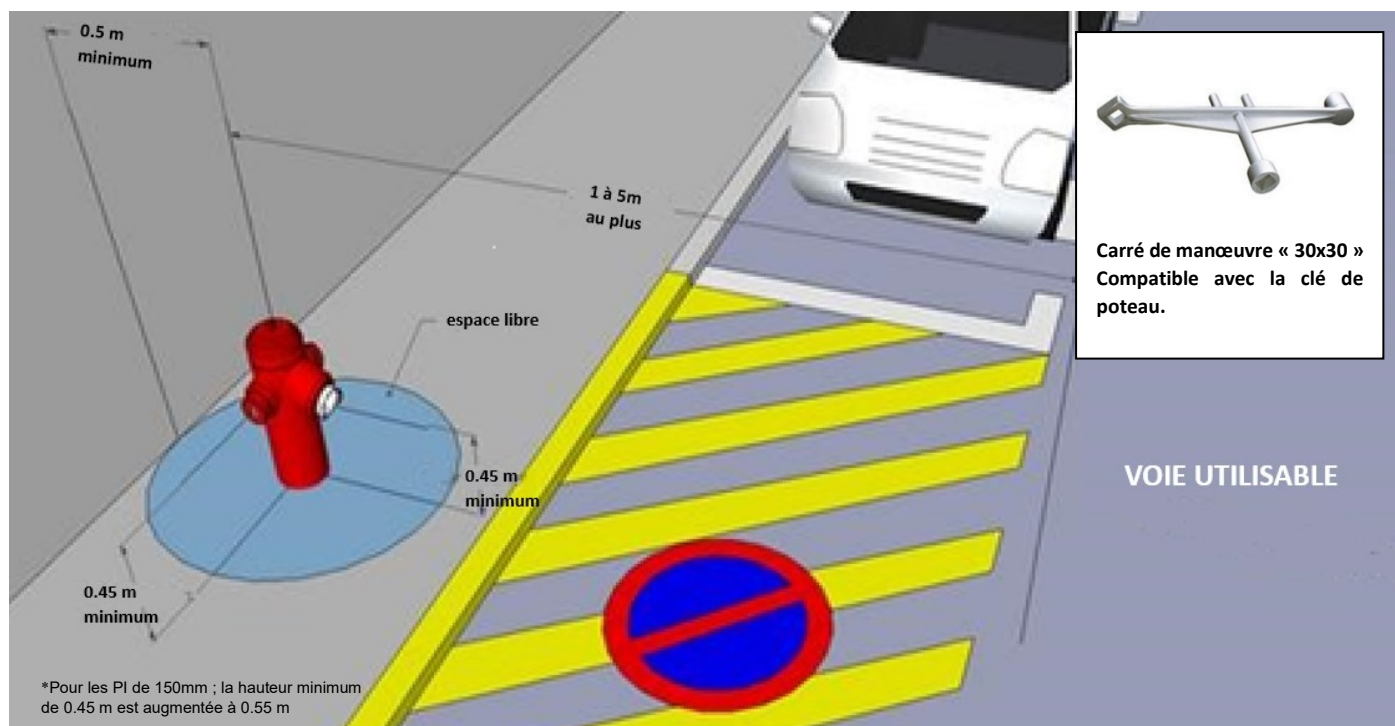

J'atteste que le poteau d'incendie installé est conforme à la norme NF S62-200 et délivre le débit minimum conforme à son diamètre, sans jamais être inférieur à 30m³/h. Date, Nom et signature du gestionnaire