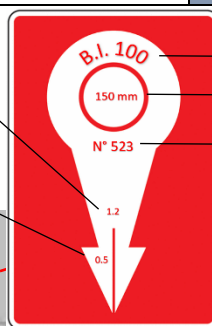


Référentiels applicables :

- Règlement Départemental de Défense extérieure contre l'Incendie, RDDECI
- Norme d'installation NF S 62-200 / Norme de signalisation NF S 61-221

CARACTERISTIQUES DE LA BOUCHE D'INCENDIE (BI)			
N° attribué par le SDIS		Fabricant de la BI	
Adresse		Commune	
Ø canalisation		Statut	☐ Public ☐ Privé
Pression statique	bars	Date du contrôle	
P dynamique à 60m³/h	bars	Contrôleur	
Débit à 1 bar	m³/h		


Distance en m, entre le centre de la bouche et le mur
ou poteau où se trouve la plaque

Distance latérale en m, entre la plaque et l'axe de la
bouche

Diamètre en mm de la BI

Diamètre en mm de la conduite

N° départemental du point d'eau

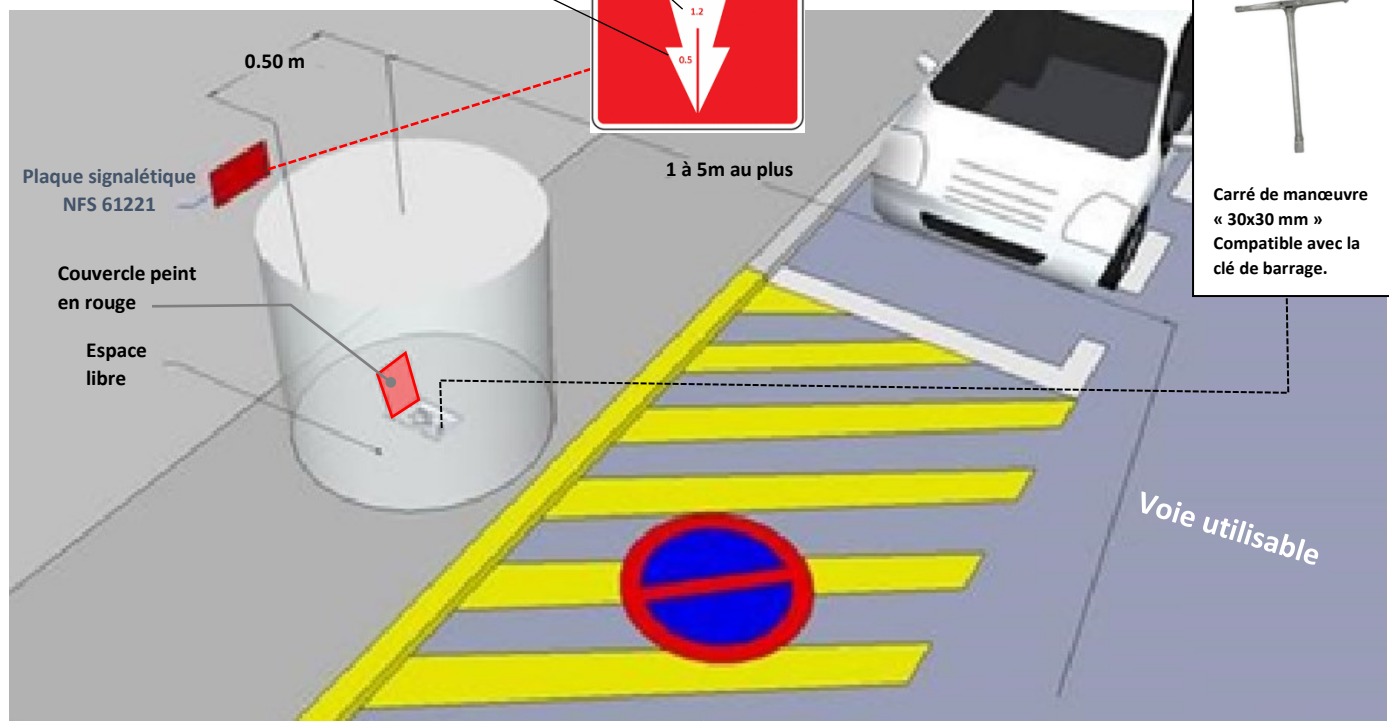

J'atteste que la bouche d'incendie installée est conforme à la norme NF S62-200 et délivre débit nominale de 60m³/h sans jamais être inférieure à 30m³/h. Date, Nom et signature du gestionnaire