

PLAN D'ACCUEIL DES SECOURS

- LAMBDA S.A. -

2 Boulevard MACHINE
49000 ANGERS



Version du 01/01/2024



ACTIVITE

ICPE 1510 à Autorisation
Industrie fabriquant des marteaux à
bomber le verre



CONTACT

- N° astreinte 02 41 33 21 00



POPULATION

Horaires : 3/8 du Lun au Ven.
Effectif Maxi : 150 personnes




CONSIGNES

- Appeler l'astreinte pour connaître le code du portail
- Produits chimiques dans le Bât. C
- Préserver le bras robot du Bâtiment Production 1
- Sprinklage de tout le stockage.
- SSI au niveau de l'accueil bureau



LEGENDE	
	Accès principal engins
	Accès secondaire engins
	Interdit aux PL
	Accès principal bâtiment
	Accès secondaire bâtiment
	Escalier
	Poteau incendie
	Réserve incendie 480m³
	Barrage eau incendie
	Point de rassemblement
	Infirmierie
	Transformateur
	Coupure basse tension
	Coupure gaz
	Coupure Eau
	Produits dangereux
	Zone ATEX
	Système Sécurité Incendie
	Sprinklage
	Plans d'évacuation

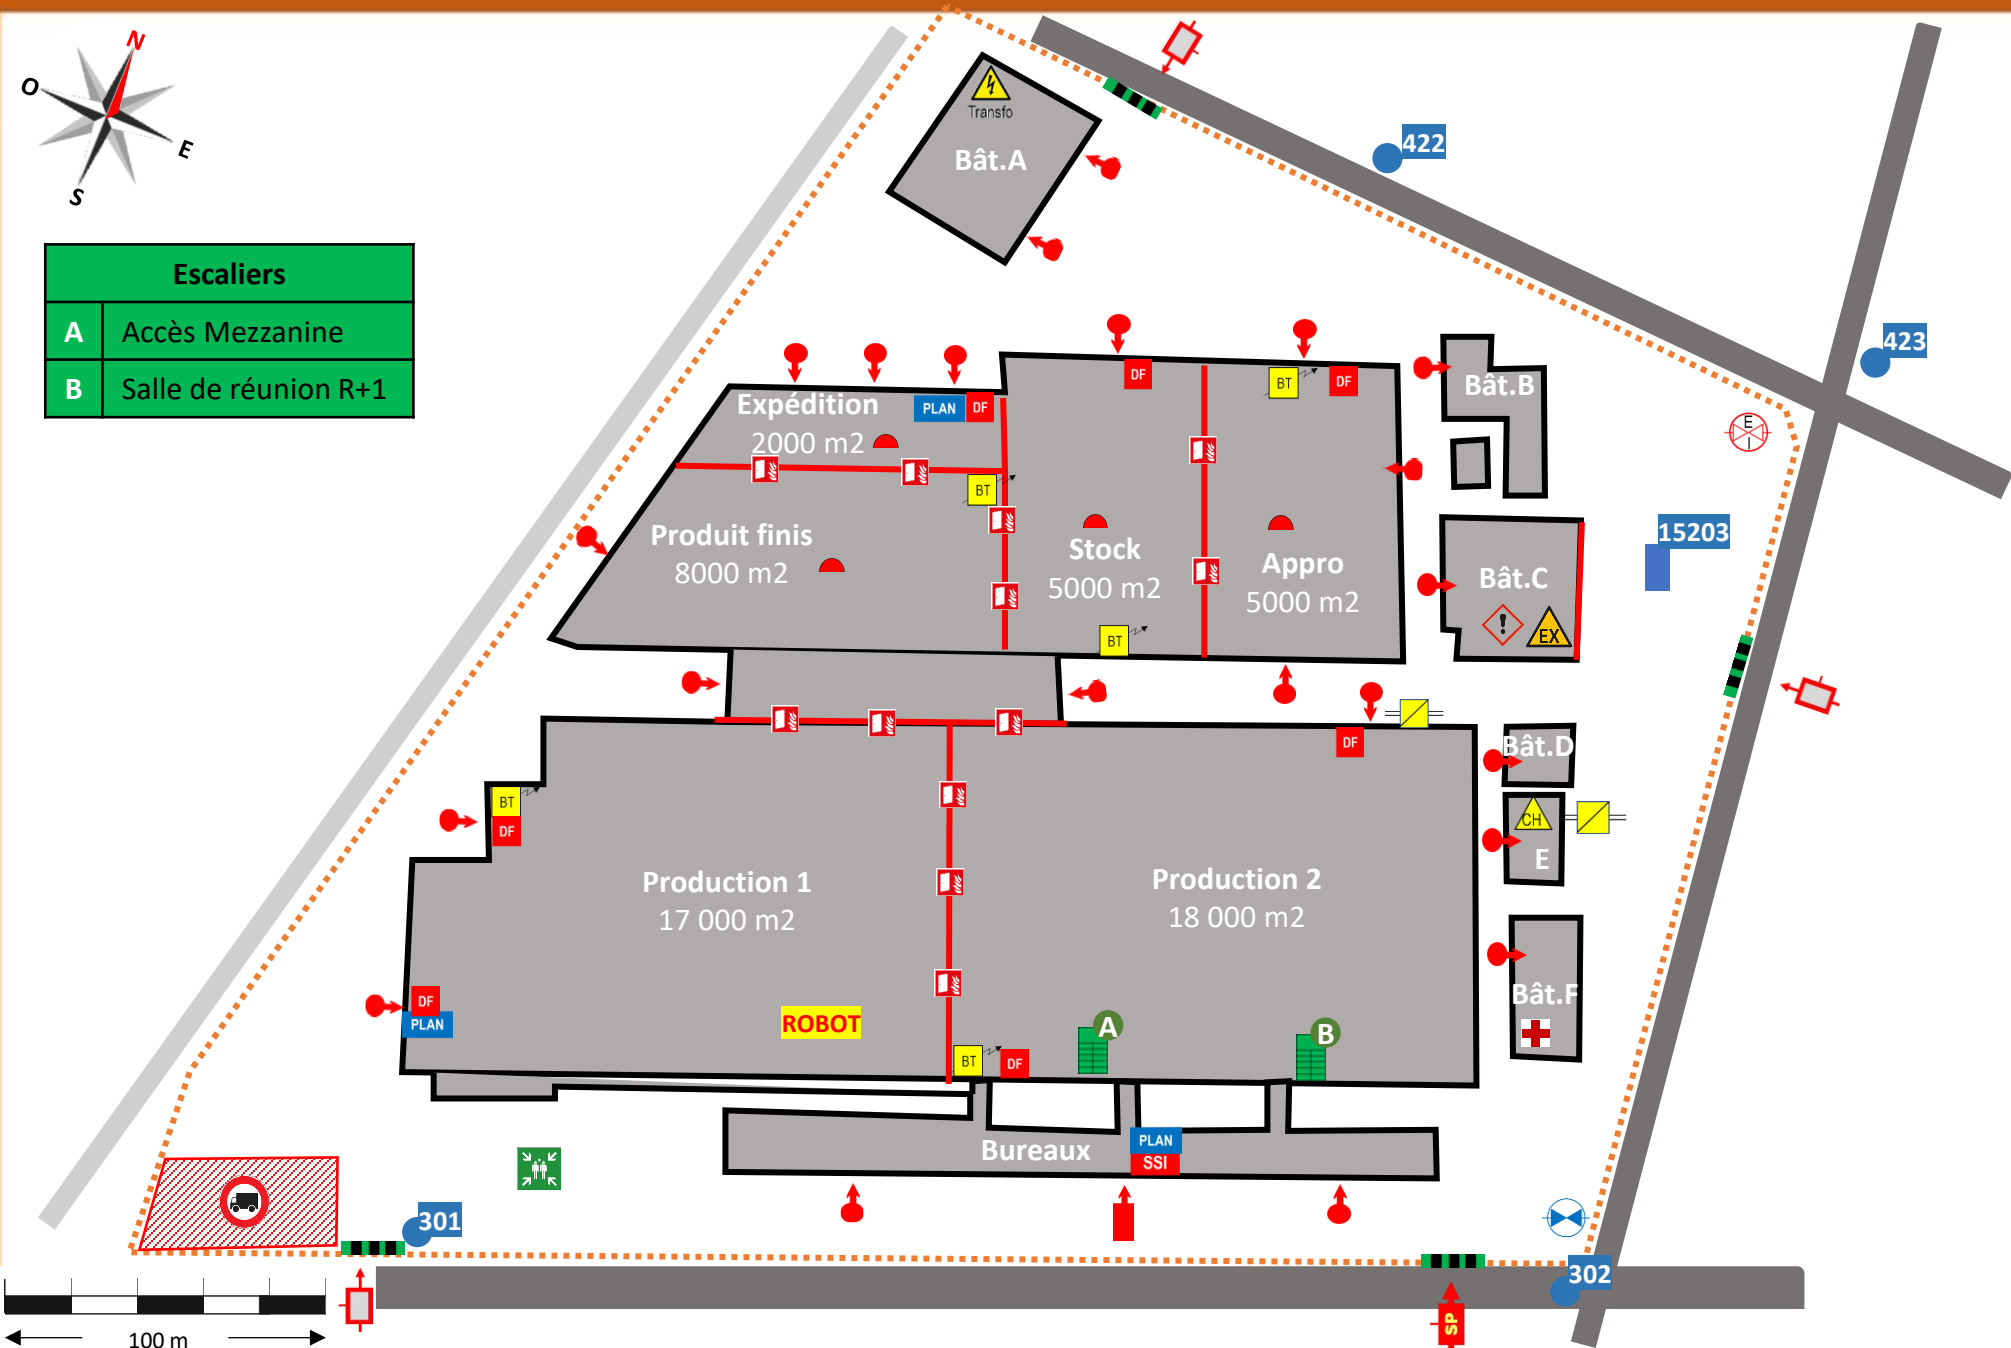

PAGE A NE PAS IMPRIMER (réserve de pictogrammes)

Préparer votre légende en choisissant les pictogrammes. Les premiers intervenants ont besoin des accès, les barrages de fluides, où se trouve le plan d'intervention.

En fonction des risques principaux de l'établissement, choisissez les pictogrammes qui vont alerter le 1^{er} Commandant des Opérations de Secours à la lecture du plan.

Indiquer les noms de bâtiments communément utilisés au sein de votre société.

ACCES		Coupure /installations tech		Moyens de secours		Moyens de secours	
	Accès principal engins		Transformateur		Poteau Incendie (bleu = normal, Jaune = surpressé)		Infirmierie
	Accès secondaire engins						
	Accès principal bâtiment		Coupure haute tension		Bouche incendie		Espace d'attente sécurisé
	Accès secondaire bâtiment						
	Barrière infranchissable		Coupure basse tension		Point d'aspiration		Sauvegarde des biens culturels
	Barrière franchissable par les SP (tricoises, VIGIK ...)		Chaudière		Réserve incendie		
	Accès toiture		Coupure gaz		Colonne sèche		
	Voie échelle		Dépôt de liquide inflammable		/ humide		
	Escaliers droits				SSI	Dangers	
	Escaliers colimaçon		Bouteilles de gaz				
	Zone interdite aux PL		Coupure fluide (préciser le gaz avec une lettre O=Oxygène,, AC=Air comprimé ...)		Commande de désenfumage		Ligne haute tension
	Ascenseur		Coupure fioul		Sprinklage		Zone ATEX
	Monte-charge		Coupure eau		Détection automatique		
	Baie accessible		Arrêt d'urgence		Commande manuelle extinction		Gaz sous pression
	Point de rassemblement		Groupe électrogène (GE), Climatisation (GC), Ventilation (GV)		Raccord ZAG		Produits dangereux pour la santé
	Emplacement Plans		Local poubelle		Mur coupe-feu		Produit explosif
			Machinerie ascenseur		Porte coupe-feu		Eolienne
					Robinet d'incendie armé		Photovoltaïque
					Barrage rétention eau incendie		

Logos majoritairement issus de la norme NF X08-070